



1817120

50064



检测检测

检测

检测

检测

项目名称

委托单位

检测类别

报告日期





迅捷

测点

检测

有组织


检测

1# 炉 1# 废气

2# 炉 2# 废气

二、

火

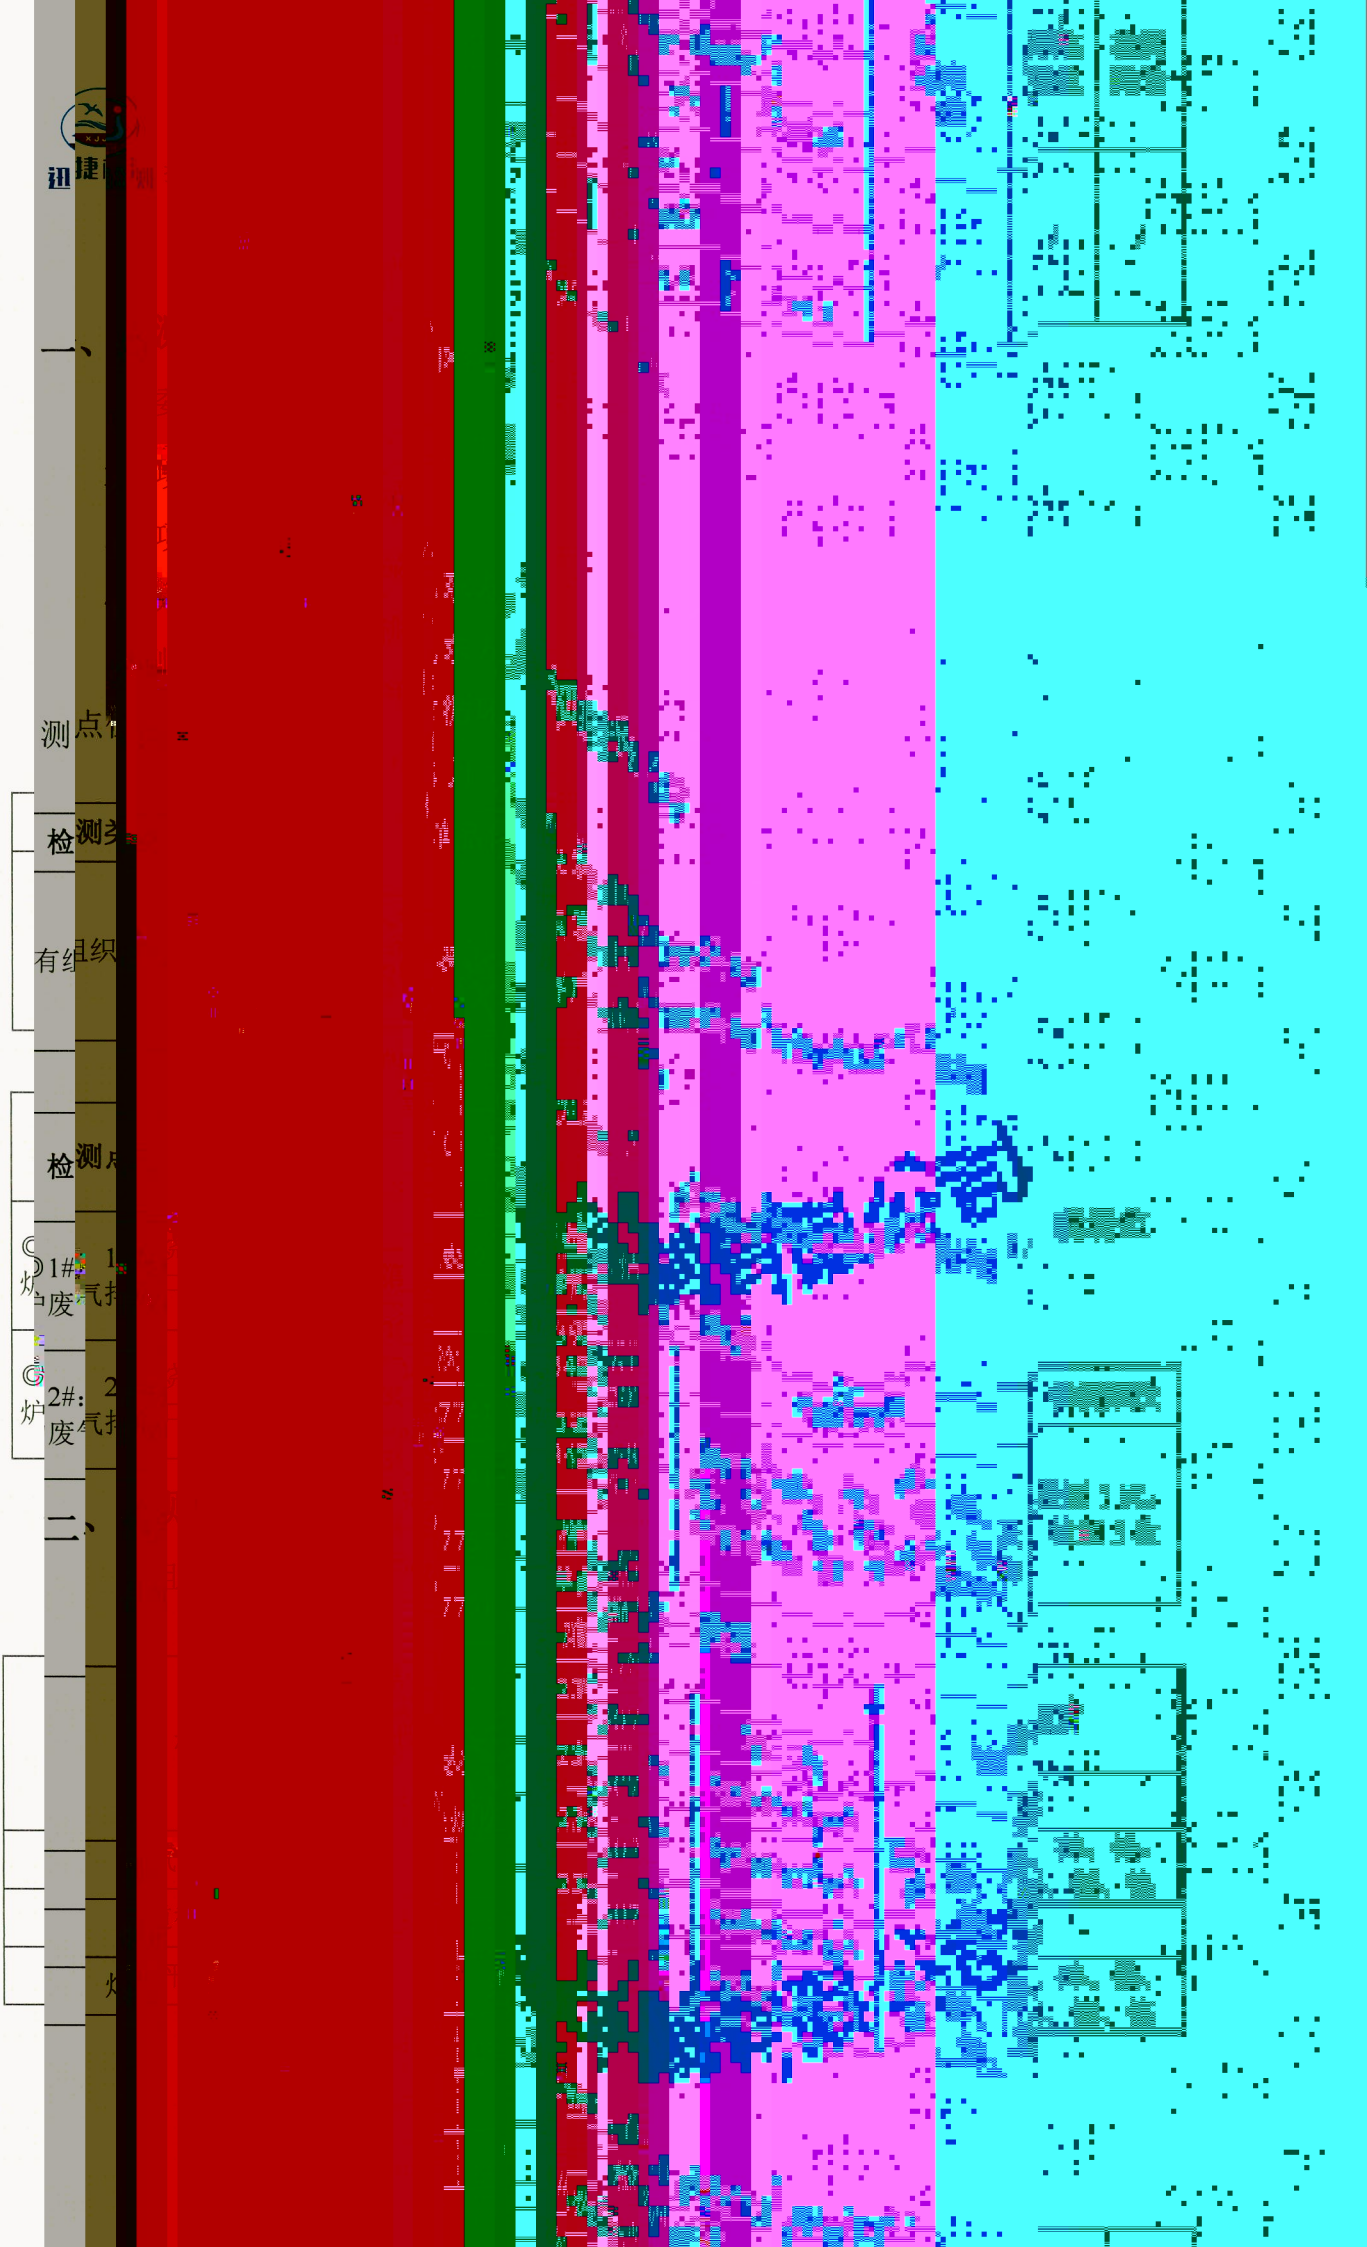



检测报告

检测项目	检测标准	检测结果	判定	备注	检测日期	检测地点	检测人员	审核人员	报告编号	检测数据	
										实测值	标准值
烟气平均	烟气含氧量	12.5%	合格		2023-10-25	1#炉	张三	李四	HT-2023-10-25-001	12.5%	12.0%
	烟气含湿量	10.0%	合格		2023-10-25	1#炉	张三	李四	HT-2023-10-25-002	10.0%	10.0%
	烟气流量	10000 m³/h	合格		2023-10-25	1#炉	张三	李四	HT-2023-10-25-003	10000 m³/h	10000 m³/h
	标态干烟气	10000 m³/h	合格		2023-10-25	1#炉	张三	李四	HT-2023-10-25-004	10000 m³/h	10000 m³/h
铬	实测基准	0.05 mg/m³	合格		2023-10-25	1#炉	张三	李四	HT-2023-10-25-005	0.05 mg/m³	0.1 mg/m³
	排放标准	0.1 mg/m³	合格		2023-10-25	1#炉	张三	李四	HT-2023-10-25-006	0.1 mg/m³	0.1 mg/m³
锰	实测基准	0.05 mg/m³	合格		2023-10-25	1#炉	张三	李四	HT-2023-10-25-007	0.05 mg/m³	0.1 mg/m³
	排放标准	0.1 mg/m³	合格		2023-10-25	1#炉	张三	李四	HT-2023-10-25-008	0.1 mg/m³	0.1 mg/m³
钴	实测基准	0.05 mg/m³	合格		2023-10-25	1#炉	张三	李四	HT-2023-10-25-009	0.05 mg/m³	0.1 mg/m³
	排放标准	0.1 mg/m³	合格		2023-10-25	1#炉	张三	李四	HT-2023-10-25-010	0.1 mg/m³	0.1 mg/m³
镍	实测基准	0.05 mg/m³	合格		2023-10-25	1#炉	张三	李四	HT-2023-10-25-011	0.05 mg/m³	0.1 mg/m³
	排放标准	0.1 mg/m³	合格		2023-10-25	1#炉	张三	李四	HT-2023-10-25-012	0.1 mg/m³	0.1 mg/m³
铜	实测基准	0.05 mg/m³	合格		2023-10-25	1#炉	张三	李四	HT-2023-10-25-013	0.05 mg/m³	0.1 mg/m³
	排放标准	0.1 mg/m³	合格		2023-10-25	1#炉	张三	李四	HT-2023-10-25-014	0.1 mg/m³	0.1 mg/m³
砷	实测基准	0.05 mg/m³	合格		2023-10-25	1#炉	张三	李四	HT-2023-10-25-015	0.05 mg/m³	0.1 mg/m³
	排放标准	0.1 mg/m³	合格		2023-10-25	1#炉	张三	李四	HT-2023-10-25-016	0.1 mg/m³	0.1 mg/m³
铅	实测基准	0.05 mg/m³	合格		2023-10-25	1#炉	张三	李四	HT-2023-10-25-017	0.05 mg/m³	0.1 mg/m³
	排放标准	0.1 mg/m³	合格		2023-10-25	1#炉	张三	李四	HT-2023-10-25-018	0.1 mg/m³	0.1 mg/m³
镉	实测基准	0.05 mg/m³	合格		2023-10-25	1#炉	张三	李四	HT-2023-10-25-019	0.05 mg/m³	0.1 mg/m³
	排放标准	0.1 mg/m³	合格		2023-10-25	1#炉	张三	李四	HT-2023-10-25-020	0.1 mg/m³	0.1 mg/m³

通

二

通

二

通

二

通

二

通

二

通

二

通

二

通

二

通

二

通

二

0

通

二

通

二

通

二

通

二

通

二

通

二

通

二

通

二

通

Handwritten text in vertical columns, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text is dense and difficult to read due to the image quality and orientation.



迅捷检测

检测项目	单位	检测结果	标准限值
铅	浓度 (mg/m ³)	0.001	0.005
镉	浓度 (mg/m ³)	0.0001	0.001
铊	浓度 (mg/m ³)	0.0001	0.001
镉、铊、铍、钼、钨、钒、钴、镍及其化合物	浓度 (mg/m ³)	0.0001	0.001
砷、铬、铜、镍及其化合物	浓度 (mg/m ³)	0.0001	0.001
铊及其化合物	浓度 (mg/m ³)	0.0001	0.001
表 3-4			
目			
排气	(n)		
烟气	(n ²)		
烟气	(%)		
烟气	(m/s)		
烟气	(%)		
烟气	(%)		



迅捷检测

一、	烟气
二、	标准
三、	表

三、质量

公司

- 1、参
- 2、检
- 3、检
- 4、现

气监测技

- 5、检


373-207)

平行双样

- 6、标
空白


检测

有组

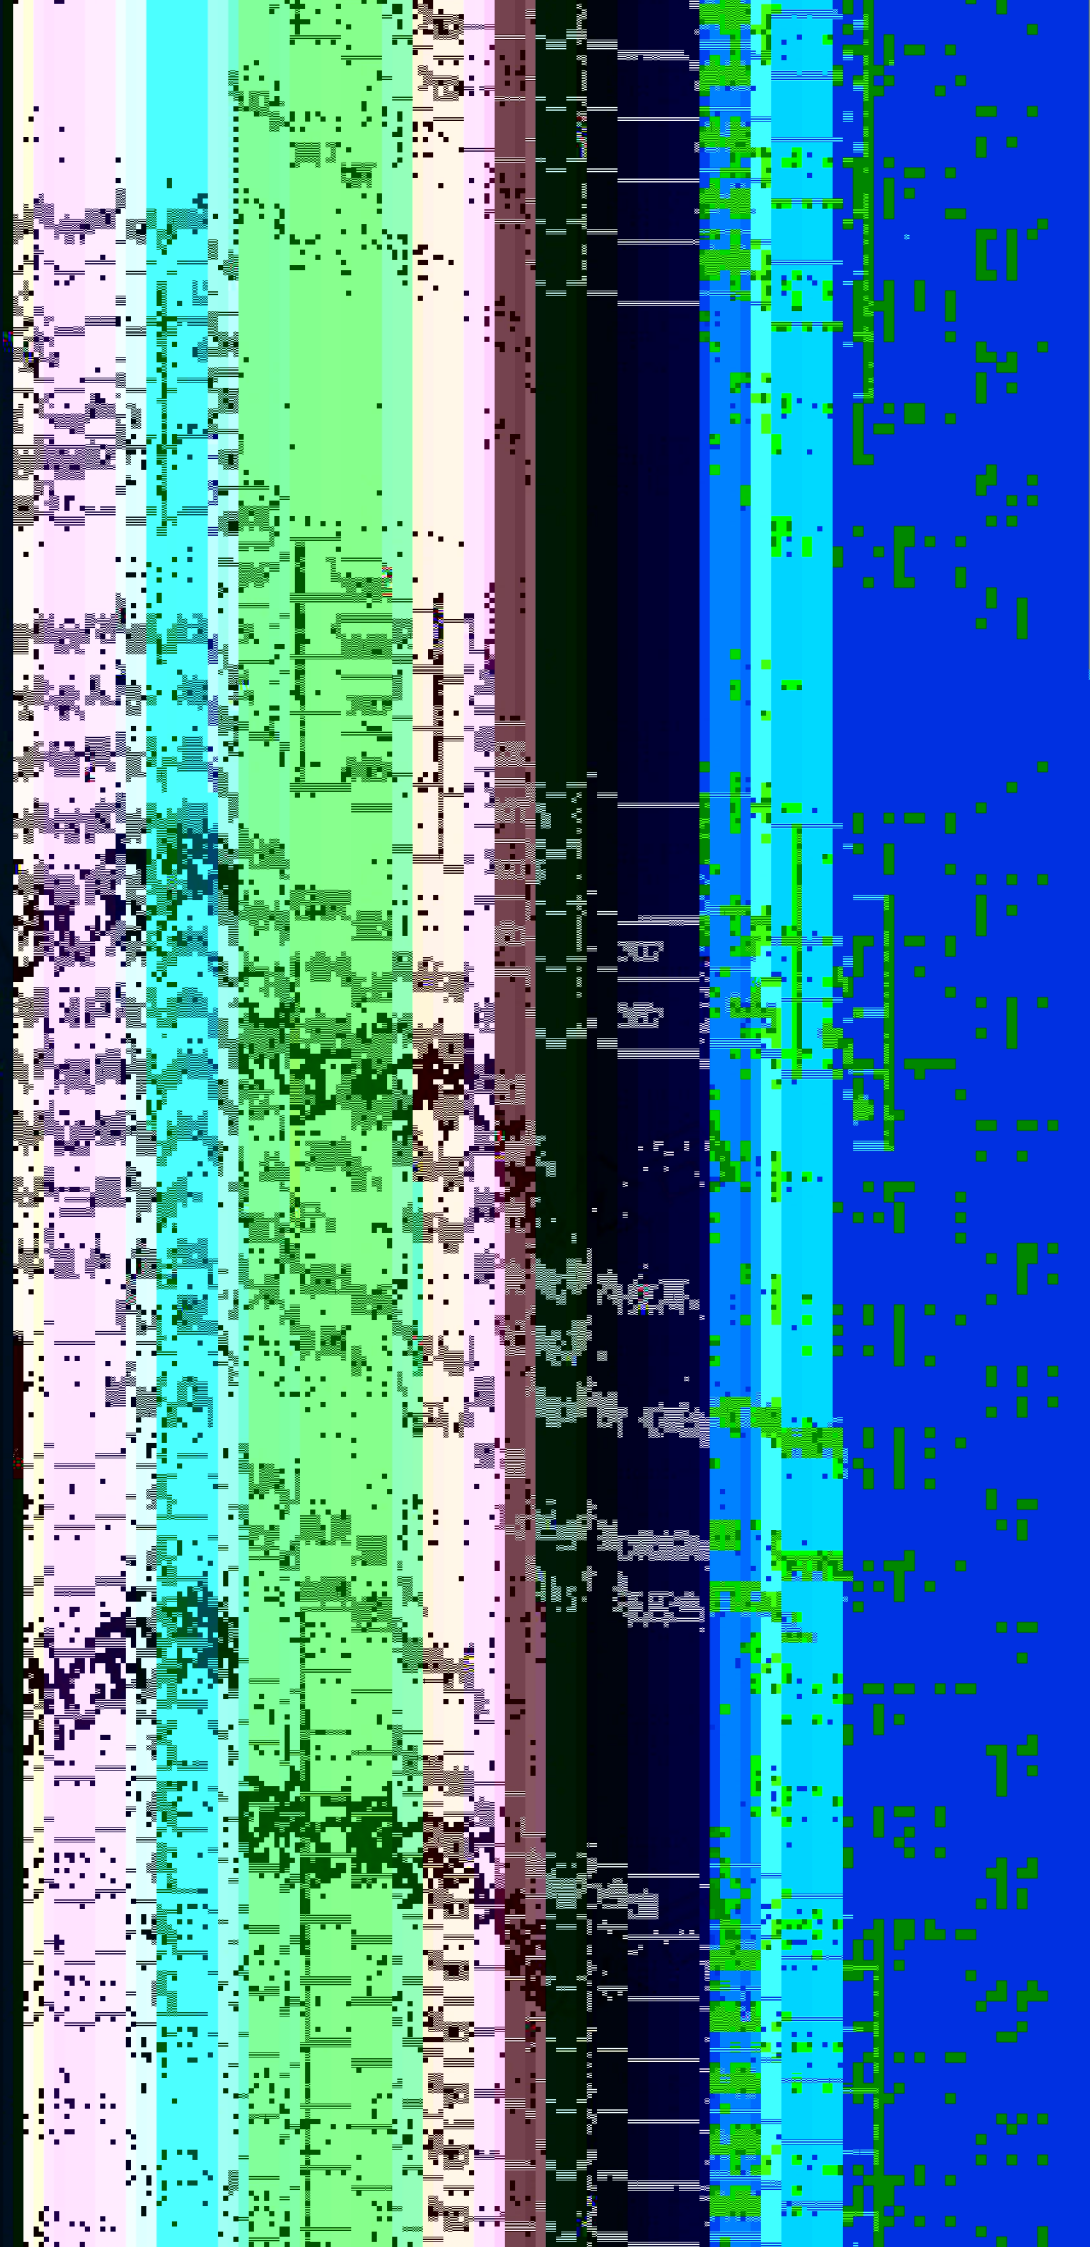




附 图 1

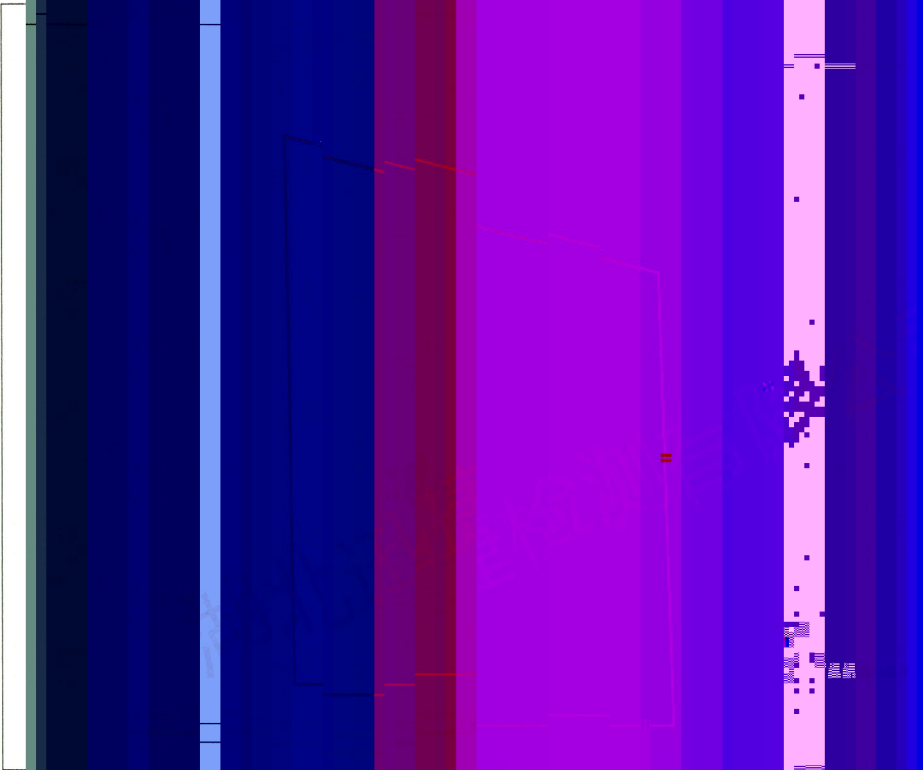

附 图 2

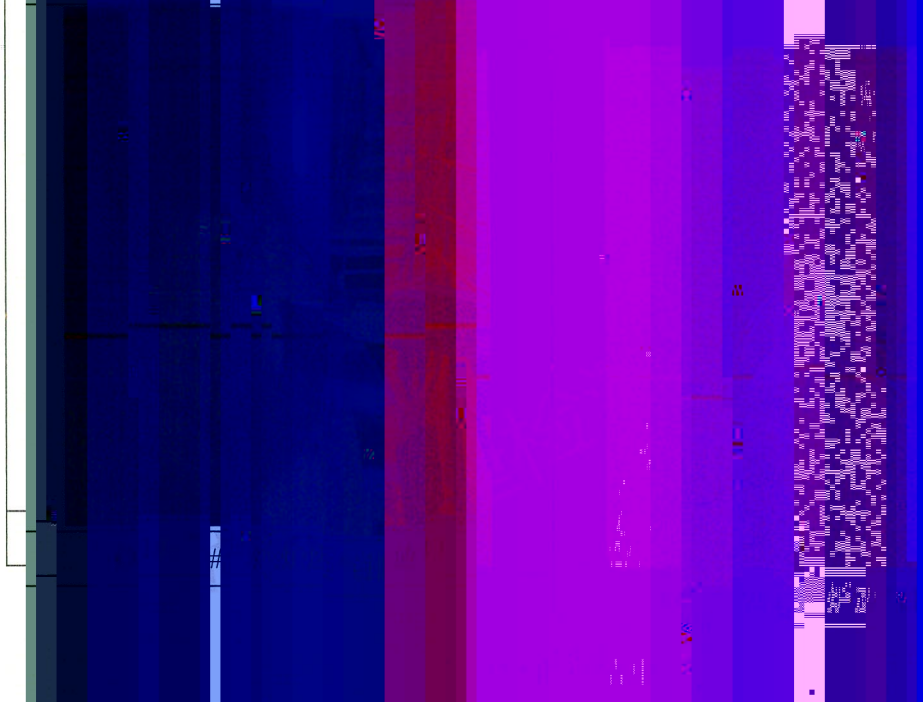

编 者

日 期

