

声 明

本招生主... 招生主... 招生主...

... 招生主... 招生主... 招生主...

... 招生主...

... 招生主... 招生主... 招生主...

... 招生主... 招生主... 招生主...

... 招生主... 招生主... 招生主...

... 招生主... 招生主... 招生主...

二、检测内容

检测项目	检测内容	检测方法	检测频次
地下水	水质常规	按照《地下水质量标准》(GB/T 14669-2013) 和《水质 采样技术规范》(HJ 497-2009) 执行。	每季度一次
	地下水水质	按照《地下水水质》(GB/T 14669-2013) 和《水质 采样技术规范》(HJ 497-2009) 执行。	每季度一次
	地下水水质	按照《地下水水质》(GB/T 14669-2013) 和《水质 采样技术规范》(HJ 497-2009) 执行。	每季度一次

三、质量保证措施

- 所使用的检测方法均现行有效；
- 所使用的检测仪器均经计量检定合格，并在有效期内；
- 所有检测数据均经检测人员签字确认，并由检测人员签字确认；
- 所有检测数据均经检测人员签字确认，并由检测人员签字确认；
- 所有检测数据均经检测人员签字确认，并由检测人员签字确认；
- 所有检测数据均经检测人员签字确认，并由检测人员签字确认；

四、检测结果


检测项目	检测结果	检测方法 (标准) 名称	仪器名称、型号	检测日期
pH	7.2	按照《水质 pH 值的测定 电极法》(HJ 1147-2020)	按照《水质 pH 值的测定 电极法》(HJ 1147-2020)	2024-10-27
总硬度	150mg/L	按照《水质 总硬度的测定 EDTA 滴定法》(GB/T 14669-2013)	按照《水质 总硬度的测定 EDTA 滴定法》(GB/T 14669-2013)	2024-10-27
氨氮	0.5mg/L	按照《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》(HJ 535-2009)	按照《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》(HJ 535-2009)	2024-10-27
亚硝酸盐氮	0.1mg/L	按照《水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法》(GB/T 14669-2013)	按照《水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法》(GB/T 14669-2013)	2024-10-27
硝酸盐氮	1.0mg/L	按照《水质 硝酸盐氮的测定 分光光度法》(GB/T 14669-2013)	按照《水质 硝酸盐氮的测定 分光光度法》(GB/T 14669-2013)	2024-10-27
总磷	0.1mg/L	按照《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》(GB/T 14669-2013)	按照《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》(GB/T 14669-2013)	2024-10-27
总氮	1.5mg/L	按照《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解-分光光度法》(HJ 717-2014)	按照《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解-分光光度法》(HJ 717-2014)	2024-10-27
无机阴离子 (F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₄ ²⁻)	按照《水质 无机阴离子 (F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₄ ²⁻) 的测定 离子色谱法》(HJ 1234-2022)	按照《水质 无机阴离子 (F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₄ ²⁻) 的测定 离子色谱法》(HJ 1234-2022)	按照《水质 无机阴离子 (F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₄ ²⁻) 的测定 离子色谱法》(HJ 1234-2022)	2024-10-27
有机阴离子 (F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₄ ²⁻)	按照《水质 有机阴离子 (F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₄ ²⁻) 的测定 离子色谱法》(HJ 1234-2022)	按照《水质 有机阴离子 (F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₄ ²⁻) 的测定 离子色谱法》(HJ 1234-2022)	按照《水质 有机阴离子 (F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₄ ²⁻) 的测定 离子色谱法》(HJ 1234-2022)	2024-10-27

[illegible]

表 1-1

检测项目	检测结果	判定标准	单位
	检测结果	判定标准	单位
氨氮	ND	0.002	mg/L
亚硝酸盐氮	ND	0.05	mg/L
总氮	0.05	0.50	mg/L
总磷	ND	0.01	mg/L
溶解性总固体	0.05	0.05	mg/L
电导率	ND	0.01	mg/L
pH	7.5	6.5-8.5	
氯离子	ND	0.01	mg/L
硫酸根	ND	0.005	mg/L
铜	ND	0.05	mg/L
铅	ND	0.1	mg/L
镉	ND	0.01	mg/L
汞	ND	0.001	mg/L
砷	ND	1.00	mg/L
铬	ND	1.00	mg/L

注: 1. 检测结果与判定标准对比, 所有项目均符合标准要求。
2. 本检测报告仅对送检样品负责, 不代表对整体环境质量的评估。
3. 检测过程中使用的试剂、仪器均经过校准, 确保数据准确可靠。

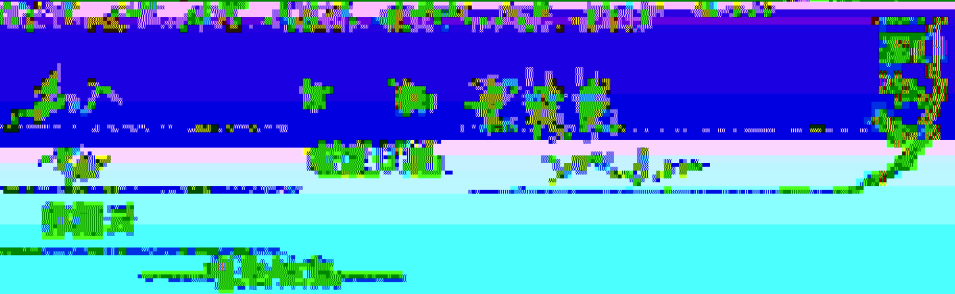

检测人: 张三
审核人: 李四
日期: 2024-10-26