河南黄淮检测科技有限公司

检测报告

检测报告说明

1、本报告无本公司检验检测专用章、骑缝章及[redacted]章无效。

2、复制报告未重新加盖检验检测专用章或单位公章无效。

3、本报告凡经涂改、增删或未经授权签字人签字无效。

电　　话：0396-2853856

传　　真：0396-2853856

续表2 检测分析方法一览表

检测因子	方法标准	仪器型号及编号	检出限
颗粒物	固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017	电子天平 SQP 201902001	1.0 mg/m³
氨	环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009	紫外可见分光光度计 T6 新世纪 201902002	0.25 mg/m³

4 检测质量保证

本次检测采样及样品分析均严格按照国家相关标准的要求进行，实施全程质量控制，具体质控要求如下：

4.1 检测人员、所使用的仪器设备及测试方法均通过计量认证并在有效期内。

4.2 检测分析方法采用国家颁布的标准（或推荐）分析方法，检测人员经过考核并持有合格证书。

4.3 测量仪器和监测分析仪器均按规定定期检定/校准，并在有效期内使用。现场检测仪器在每次使用前进行校准，误差符合要求，校准合格，实验室环境条件满足方法要求。

4.4 实验室质量控制结果符合公司管理体系的相关要求，检测数据三级审核符合相关要求，检测报告内容和信息量符合编写要求。

5 检测概况

1月16日对密闭排放口（DA001）进行现场采样，检测期间企业环保设施正常运行，生产工况见表3检测期间工况表，1月20日实验室完成检测工作。

表3 监测期间工况表

生产设施	检测日期	设计能力	焚烧量	处理负荷
1#焚烧炉	2026.1.16	600吨/天	687吨	114%

备注：数据由浏阳县丰和新能源电力有限公司统计提供。

6、检测分析结果

检测分析结果见表4。

1	1.58×10^5	8.19×10^4	9.68	13.69	130.9	22.06
2	1.56×10^5	7.92×10^4	9.38	13.52	132.8	23.24
			9.55	12.15	132.6	25.10
	$\times10^4$		9.54	13.12	132.1	22.80

组织废气检测结果

续表4 有

2.3	0.213	15	13	1.23
2.5	0.230	13	11	1.03
	0.286	16	14	1.14
2.8	0.243	15	13	1.13
10	/	/	35	/

废气排放口	2026.1	DA001	16	1	2.6
				2	2.9
				均值	3.2
排放限值					/

备注：（1）该焚烧炉烟囱基准含氧量为11%。

（2）颗粒物和二氧化硫执行《生活垃圾焚烧大气污染物排放标准》（DB 41/2556-2023）表1 生活垃圾焚烧炉烟气中污染物排放限值（小时值）。

续表 4 有组织废气检测结果

测定项目	质控措施	测定结果	技术指标	结果判定
颗粒物	全程序空白	<1.0 mg/m³	小于检出限 1.0 mg/m³	合格
氯化氢	全程序空白	<0.9 mg/m³	小于检出限 0.9 mg/m³	合格
氨	全程序空白	<0.25 mg/m³	小于检出限 0.25 mg/m³	合格
氨	密码质控样	1.77 mg/L	质控样批号 206918 保证值 1.76±0.09 mg/L	合格
氯化氢	密码质控样	13.8 mg/L	质控样批号 201865 保证值 14.1±0.6 mg/L	合格

采样及分析人员

附件 1：工况证明

证明

焚烧炉	检测日期	设计能力	焚烧量	处理负荷
1#焚烧炉	2026 年 01 月 16 日	600 吨/天	687 吨	114%

2026 年 01 月 17 日

李荣烨

附件 2：采样点位图

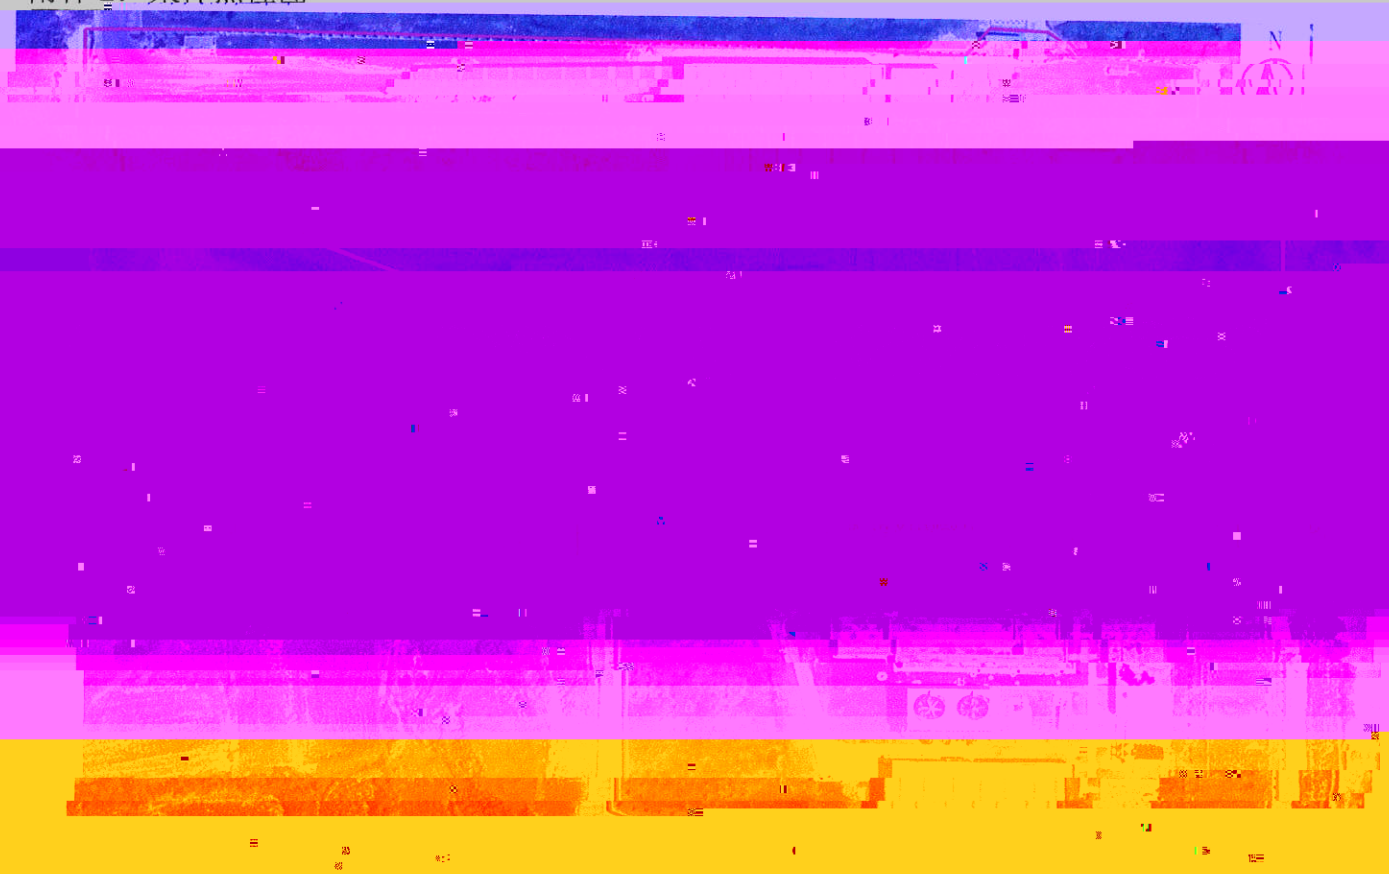

附件 3：现场采样照片